

- 4) Serão aceitos vedadores de aço automatizados de enrolar corta-fogo, desde que possuam as dimensões máximas de acordo com a NBR 17111;
- 5) Exceto para ocupações industriais e depósitos; e
- 6) Alternativamente ao registro corta-fogo, os dutos devem possuir proteção em toda sua extensão que garanta a resistência ao fogo equivalente à das paredes de compartimentação.

ANEXO C

Modelos de Compartimentação Horizontal e Vertical

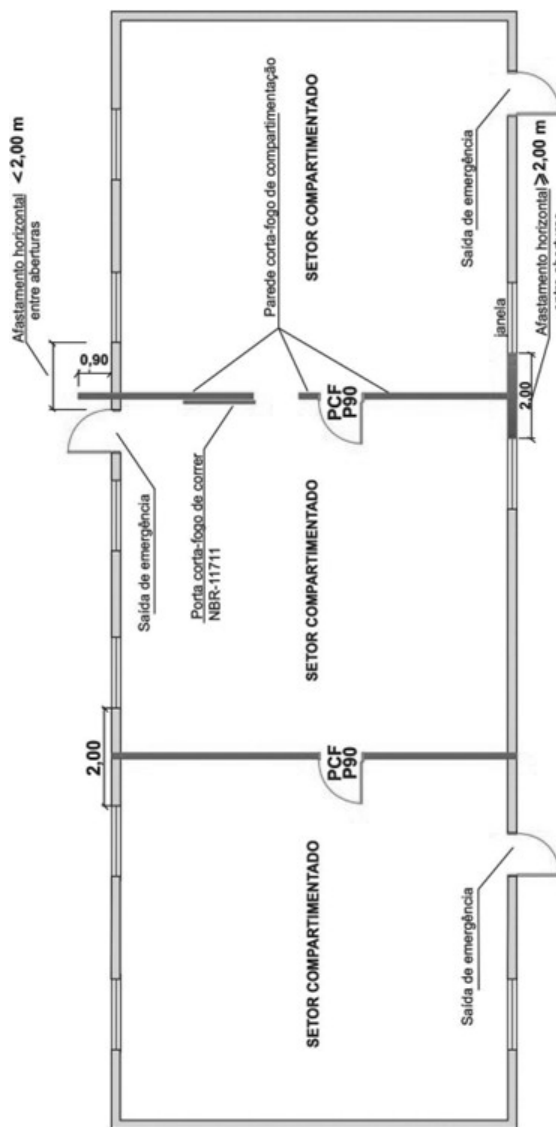


Figura C1 – Modelo de Compartimentação Horizontal.

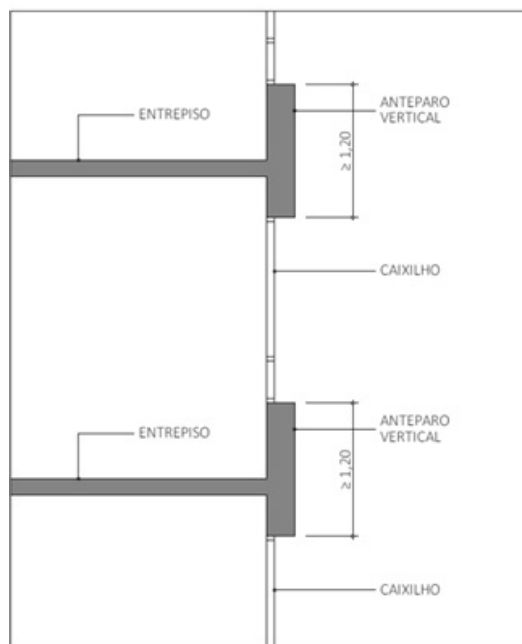


Figura C2 – Modelo de compartimentação com anteparo vertical.

