



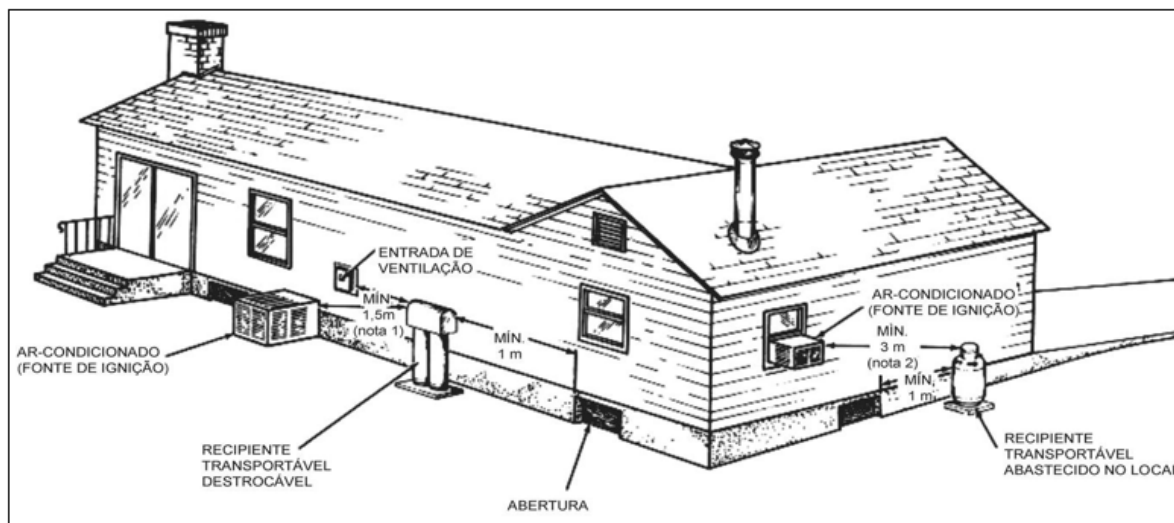

TIPO DE RECIPIENTE	TIPO DE SERVIÇO	DISTÂNCIA DA VÁLVULA DE ALÍVIO À ABERTURA INFERIOR (M)	DISTÂNCIA DA VÁLVULA DE ALÍVIO À FONTE DE IGNIÇÃO (M)
Transportável	Destrocável	1	1,5
Transportável	Abastecido no local	1	3

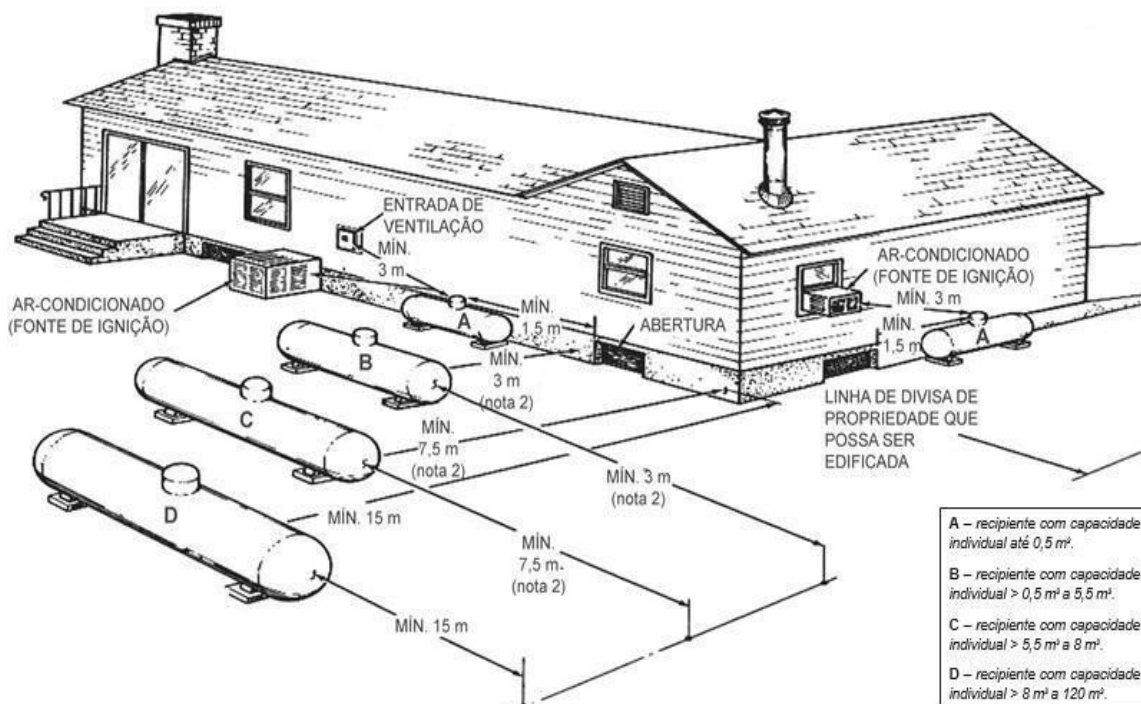

TIPO DE RECIPIENTE	TIPO DE SERVIÇO	DISTÂNCIA DA VÁLVULA DE ALÍVIO À ABERTURA INFERIOR (M)	DISTÂNCIA DA VÁLVULA DE ALÍVIO À FONTE DE IGNIÇÃO(M)
Estacionário	Abastecido no local	1,5	3

- 1) Independentemente do tamanho, qualquer recipiente abastecido no local deve estar localizado de tal forma que a conexão de enchimento e o indicador de nível máximo estejam no mínimo a 3 m de qualquer fonte de ignição (por exemplo, chama aberta, ar condicionado, compressor etc.), entrada ou sistema de ventilação;
- 2) A distância de recipientes de superfície de capacidade individual de até 5,5 m³ para edificações e/ou divisas de propriedades pode ser reduzida à metade, desde que sejam instalados no máximo três recipientes de capacidade individual de até 5,5 m³.