

ANEXO C (cont.)
(informativo)

Afastamento de segurança para central de GLP com interposição de parede corta-fogo

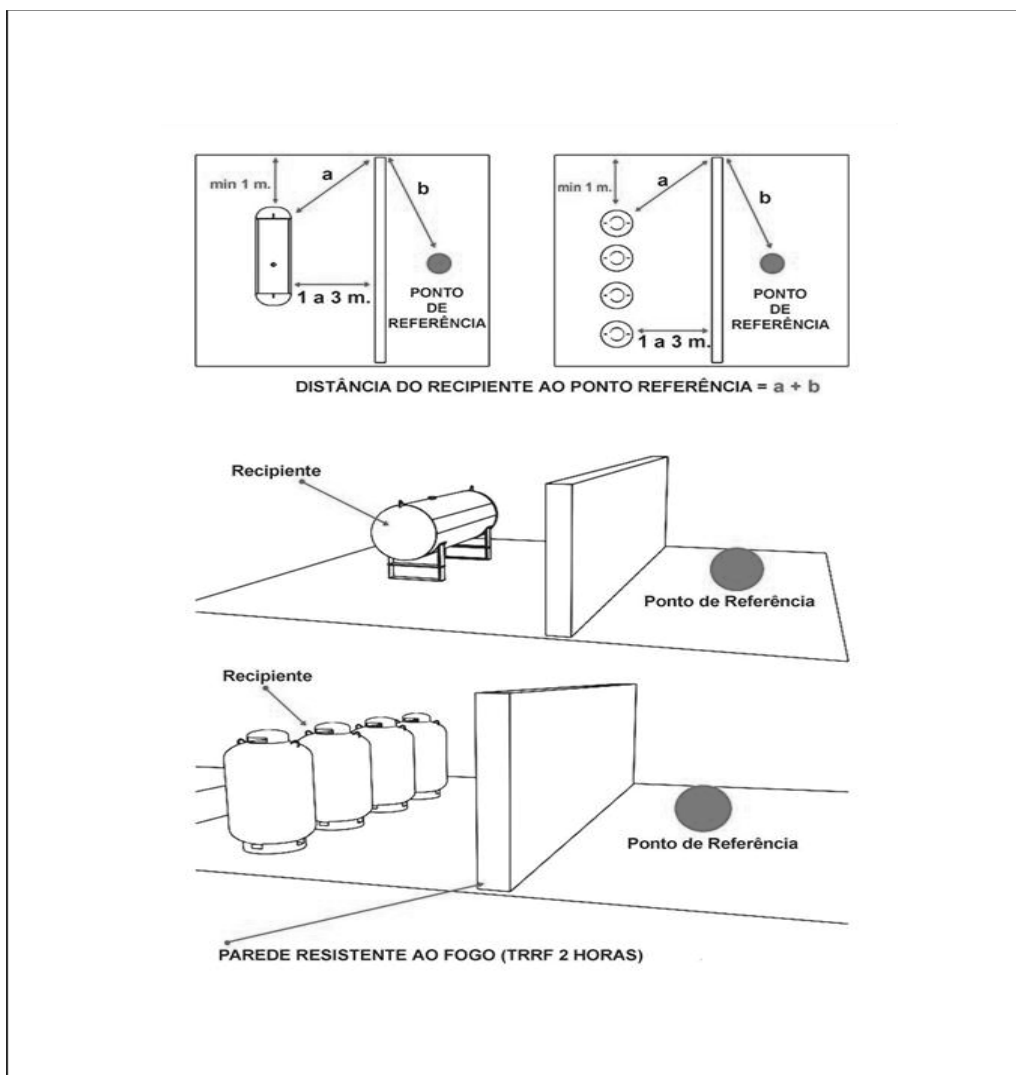


Figura 09: Exemplo de interposição de parede corta-fogo

ANEXO C (cont.)
(informativo)

Instalação de recipientes em teto e lajes de cobertura de edificações

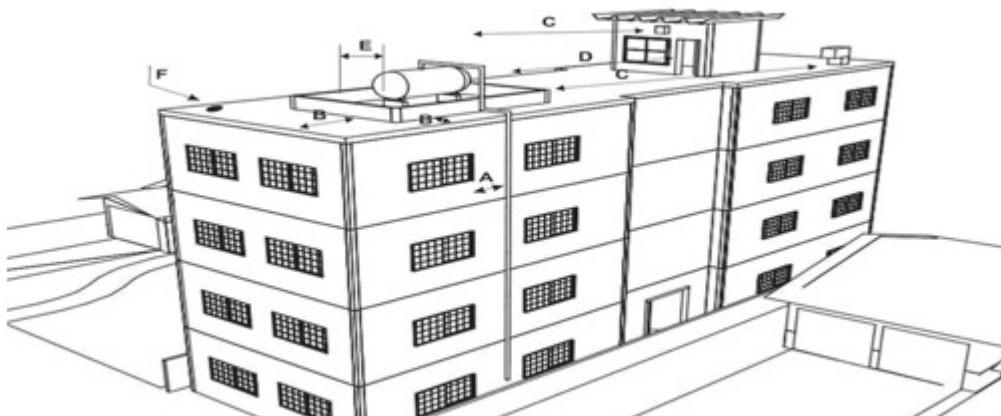


Figura 10a: Instalação de recipientes em teto e lajes de cobertura de edificações

- A Distância mínima da janela para: tubos com conexão roscada – 1,5 m. tubos com conexão soldada – 0,3 m.
- B Distância mínima da mureta para a fachada da edificação – 1,5 m.
- C Tomadas de ar condicionado: acima da altura do recipiente – 3 m; abaixo da altura do recipiente – 6 m.
- D Distância mínima de fonte de ignição – 3 m.
- E Distância mínima da mureta ao recipiente – 1 m.
- F Distância mínima de ralos ao recipiente – 1,5 m.